

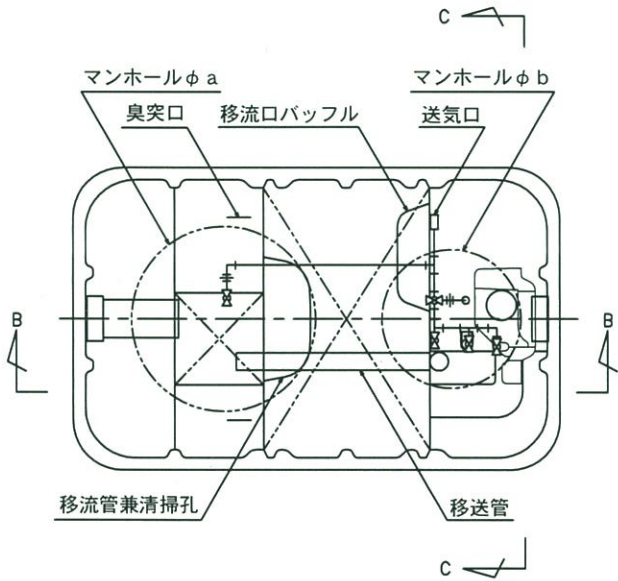


型式適合認定書別添仕様書及び図面


建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動ろ過循環方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-147（平成24年10月12日）】

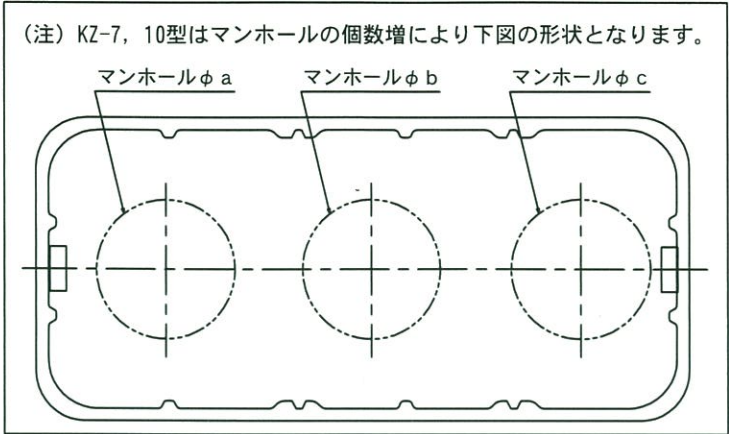


A-A断面図

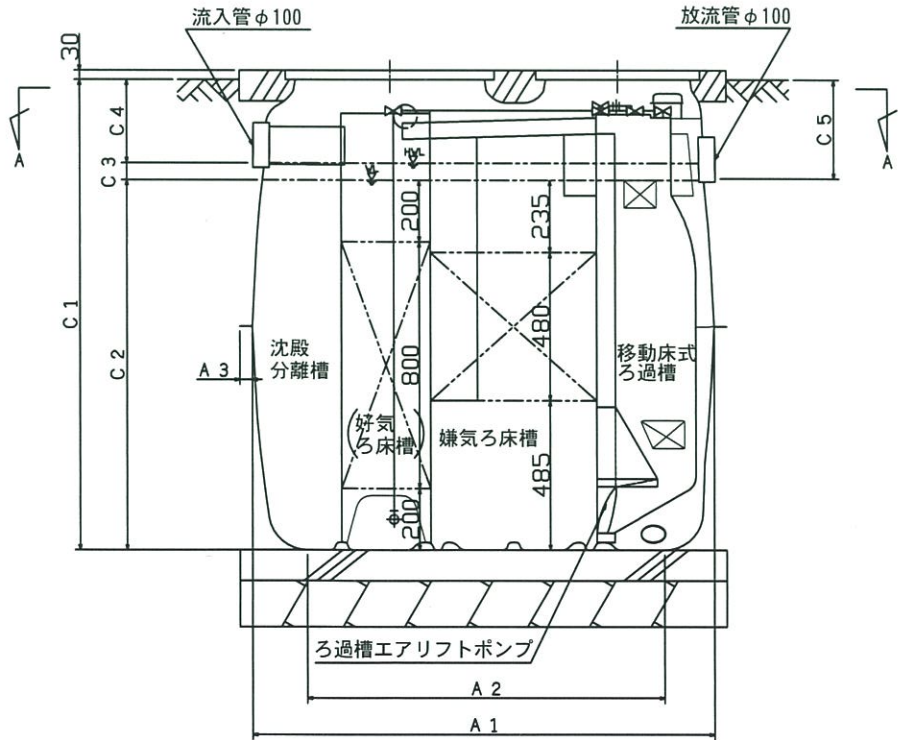

B-B断面図

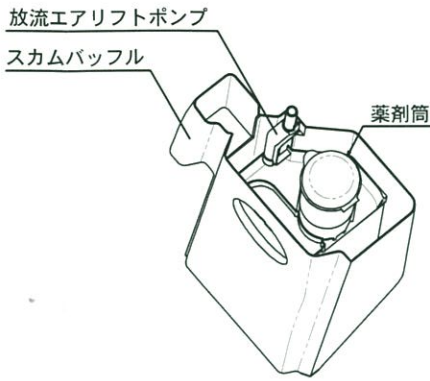

消毒槽立体図

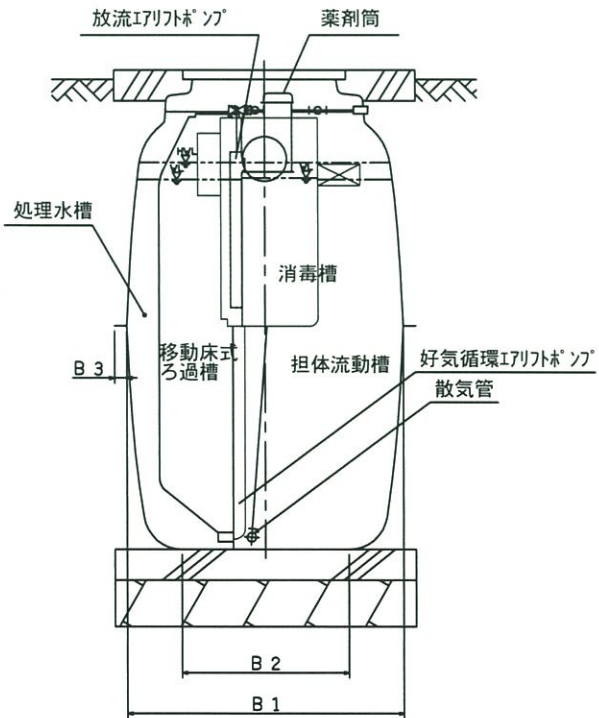

C-C断面図


会 社 名	中衛工業株式会社		
	〒457-0021 愛知県名古屋南区鶴里町3-11 TEL 052-811-8111		
型 式	CHUE I OM II		
	－5型	－7型	－10型
型 式 適 合 認 定 番 号	型01Cad0a 0054405	型01Cad0a 0074406	型01Cad0a 0104407
認 定 年 月 日	平成27年 8月21日		
放 流 水 質	大臣認定による性能 : BOD 20mg/L以下 T-N 20mg/L以下 SS 15mg/L以下		

仕 様 表				
槽の容量及び寸法	処理対象人員	5	7	10
	有 効 容 量			
	好 気 ろ 床 槽	0.105	0.146	0.208
	沈 殿 分 離 槽	0.432	0.605	0.850
	嫌 気 ろ 床 槽	0.528	0.738	1.053
	担 体 流 動 槽	0.205	0.285	0.432
	移動床式ろ過槽	0.067	0.094	0.130
	処 理 水 槽	0.054	0.072	0.525
	消 毒 槽	0.015	0.015	0.021
	寸 法			
	A1	1.500	2.040	2.690
	A2	1.160	1.700	2.214
	A3	40	40	50
	B1	900	900	1,120
材料・材質及び機械設備の仕様	材 質	FRP		
	板 厚	板厚3～9		
	材 質	FRPまたはPP		
	板 厚	板厚3～7		
	形 状	網様板状／骨格様円筒形板状※1		
	材 質	PPまたはPE		
	形 状	スポンジ内包骨格様角柱状／骨格様球状※2		
	材 質	PPまたはPE+PUまたはPVA／PPまたはPE※2		
	材 質	PPまたはPVCまたはPEまたはABS		
	長 さ	250／196※3	250／264※3	200／250×2※3
	型 式	電磁ダイアフラム式又は電磁フリーピストン式又はロータリー式		
	吐出風量 (L/分)	60以上	80以上	120以上
	材 質	PVC		
	内 径	100		


注) 寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。
※1 好気ろ床槽／嫌気ろ床槽
※2 担体流動槽／移動床式ろ過槽
※3 好気ろ床槽／担体流動槽

特記事項
振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。
流入・設置条件によりオプション槽を組み合わせる。

オプション図 放流ポンプ槽一体タイプ

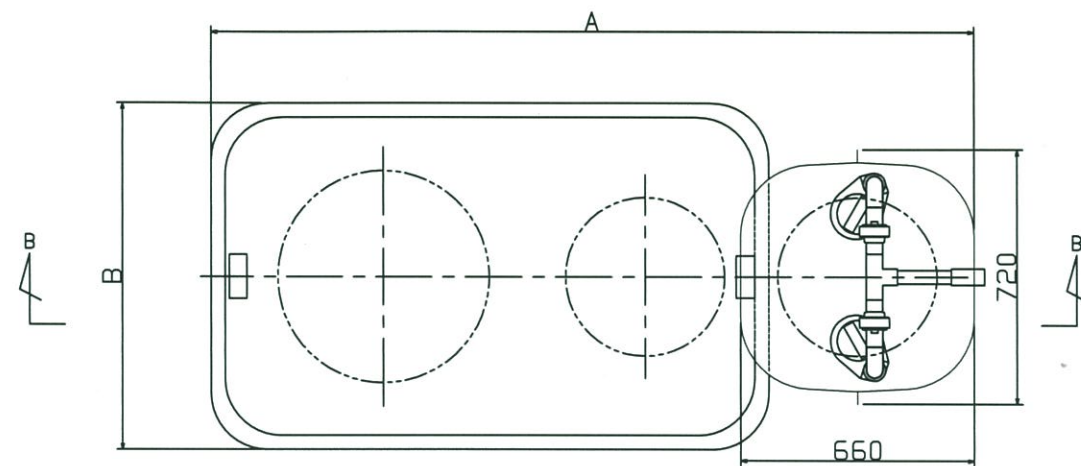

A - A 断面図

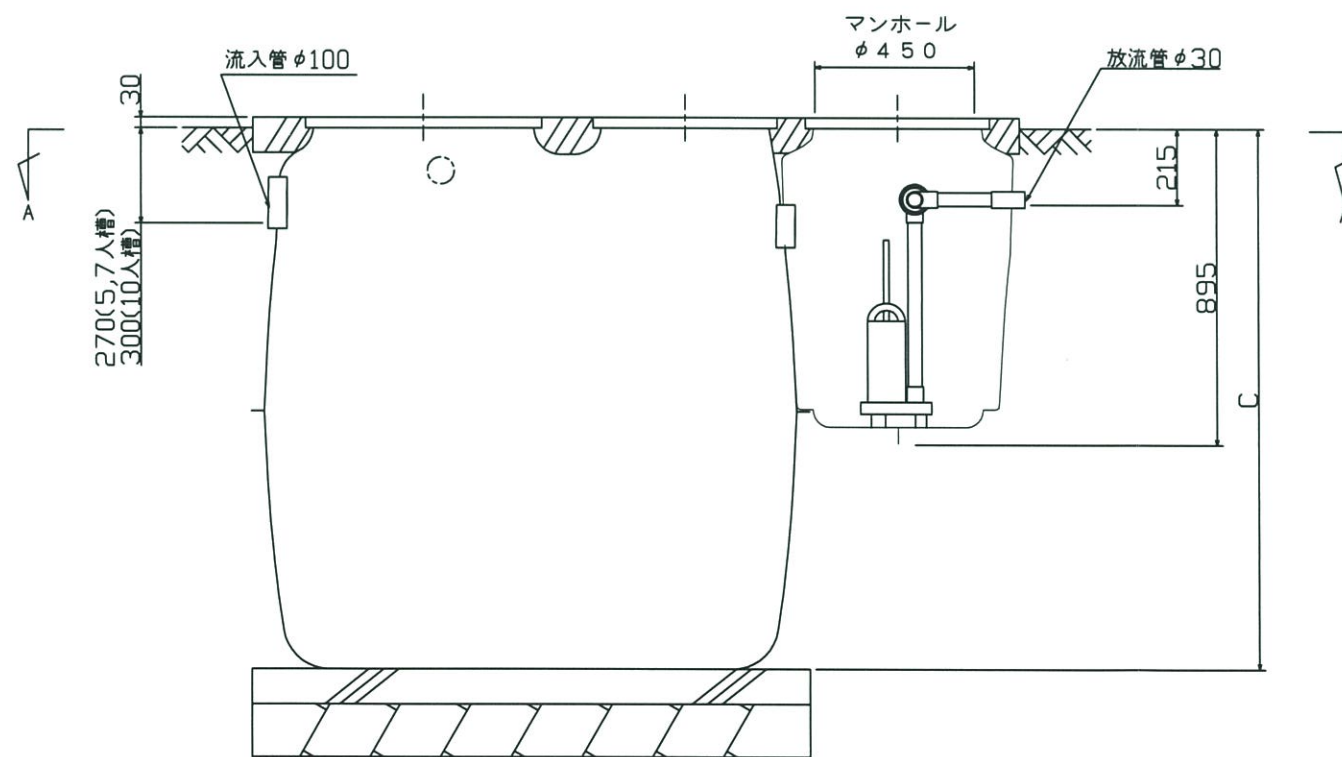

B - B 断面図

会 社 名		中衛工業株式会社			
		〒457-0021 愛知県名古屋南区鶴里町3-11 TEL. 052-811-8111			
型 式		CHUE I OMⅡ			
		－ 5 (P) 型	－ 7 (P) 型	－ 10 (P) 型	
		仕 様 表			
処理対象人員		5	7	1 0	
寸法 mm	長さ	A	2, 160	2, 700	3, 360
	幅	B	980	980	1, 200
	高さ	C	1, 525	1, 525	1, 550
	放流管底		215		
有効容量 m ³		0. 060			
寸法 mm	高さ		895		
	幅		720		
	長さ		660		