




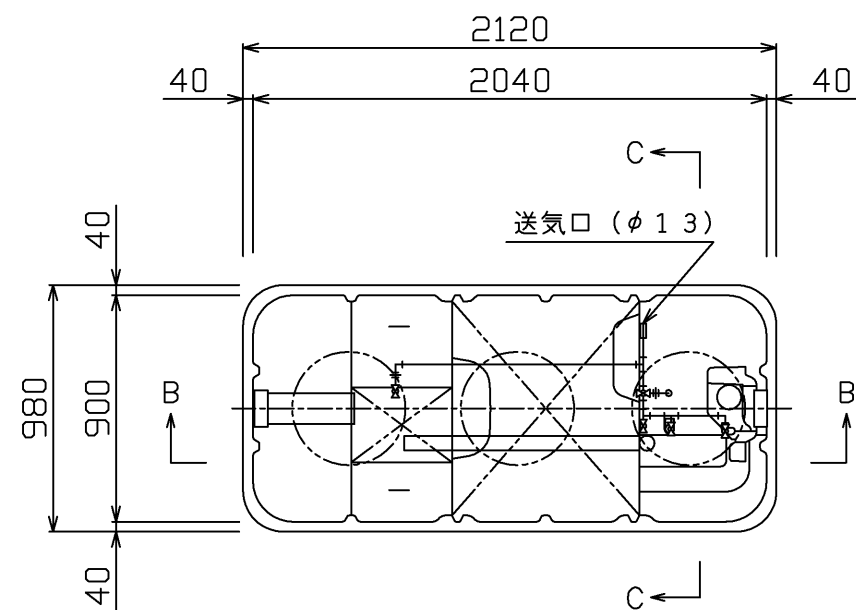

A-A断面図

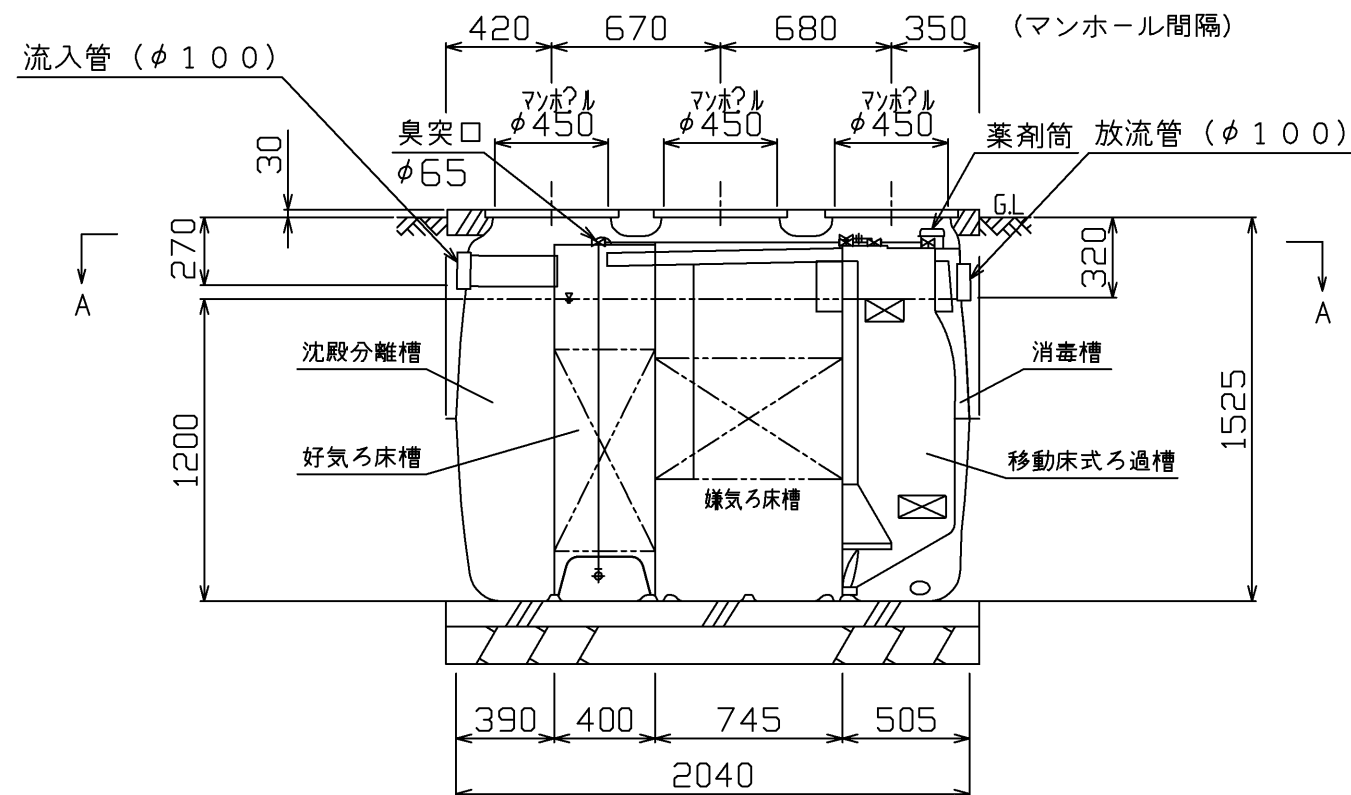

B-B断面図

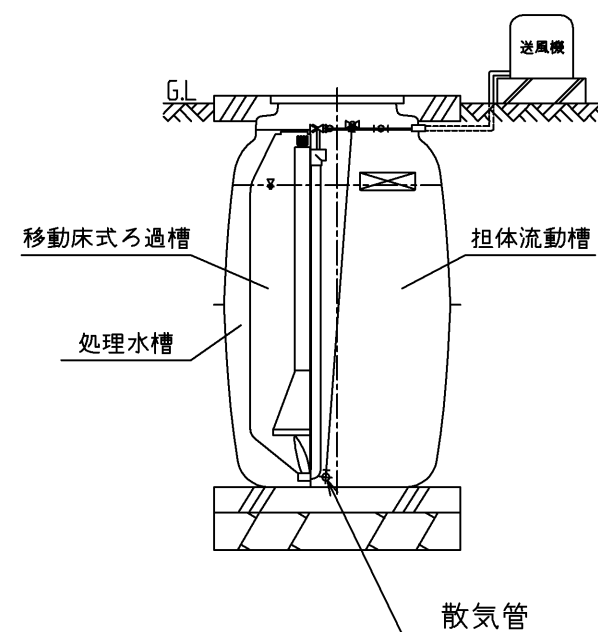

C-C断面図

仕様表

種類／型式	合併処理／OMⅡ－7型	有効容量 (m ³)	好気ろ床槽	0.146
処理方式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動ろ過循環方式		沈殿分離槽	0.605
処理対象人員	7人		嫌気ろ床槽	0.738
一人当り汚水量	0.2 m ³ /人・日		担体流動槽	0.285
計画水量	1.4 m ³ /日		移動床式ろ過槽	0.094
流入水BOD濃度	200 mg/L		処理水槽	0.072
放流水BOD濃度	20 mg/L 以下		消毒槽	0.015
BOD除去率	90 %以上		総容量	1.955
流入水T-N濃度	45 mg/L	送風機	仕様	単相100V, 51W, 1台
放流水T-N濃度	20 mg/L		風量	80L /分
T-N除去率	56 %以上		型式	JDK-80 (ダイヤフラム式)
流入水SS濃度	160 mg/L		寸法	214L X185W X207H mm
放流水SS濃度	15 mg/L			
SS除去率	91 %以上			
薬剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)			φ75×200g×10錠(最大保有量)
マンホール	φ450×3個			安全荷重500Kg※

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重1500Kg等）をご使用下さい。

名称 小型合併処理浄化槽

型式 CHUEI OMⅡ－7型

人槽 7人槽

中衛工業株式会社