




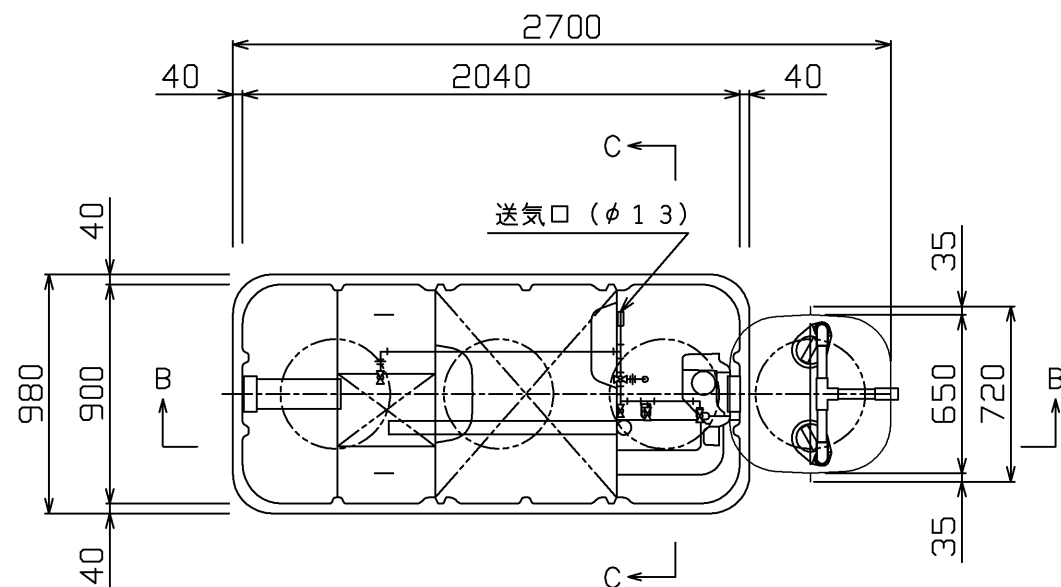

A-A断面図

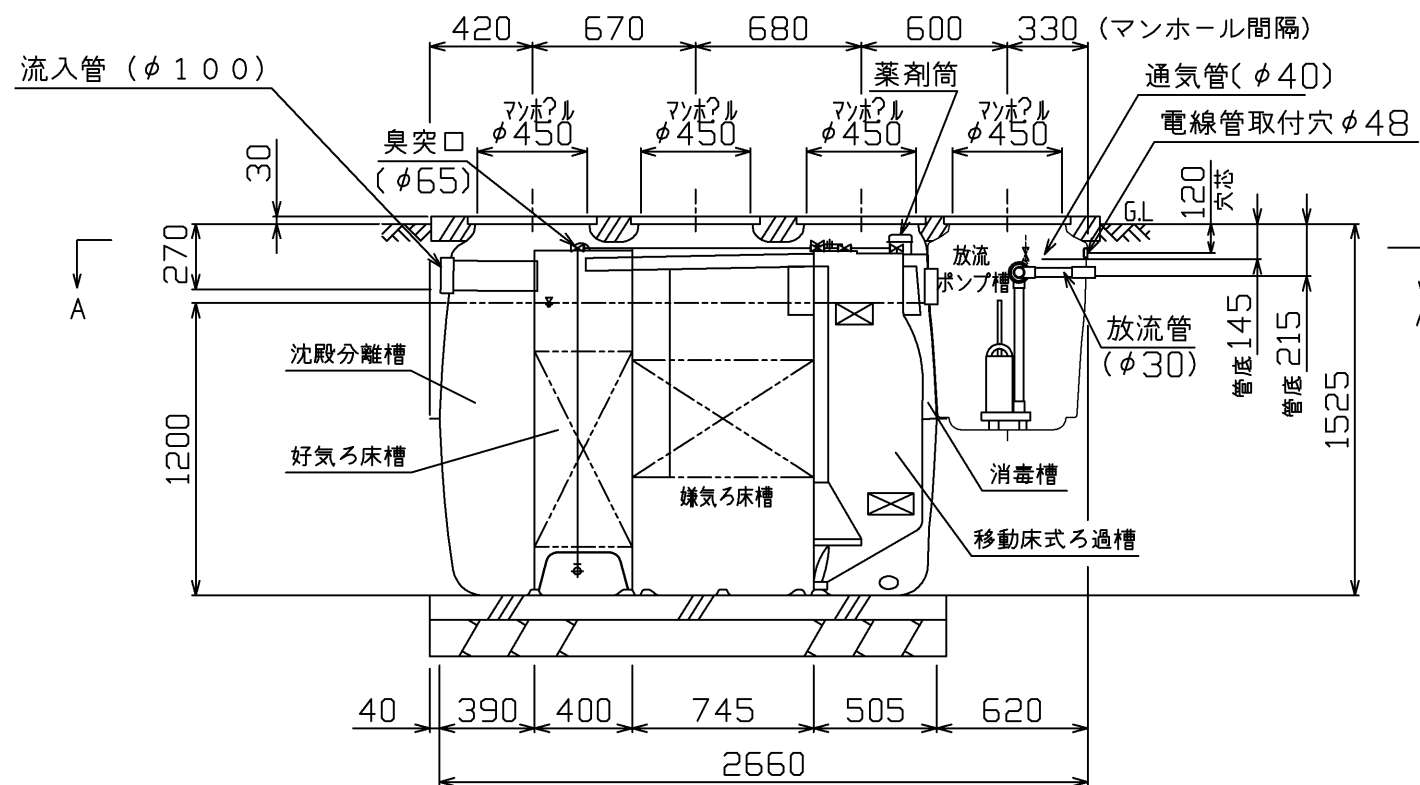

B-B断面図

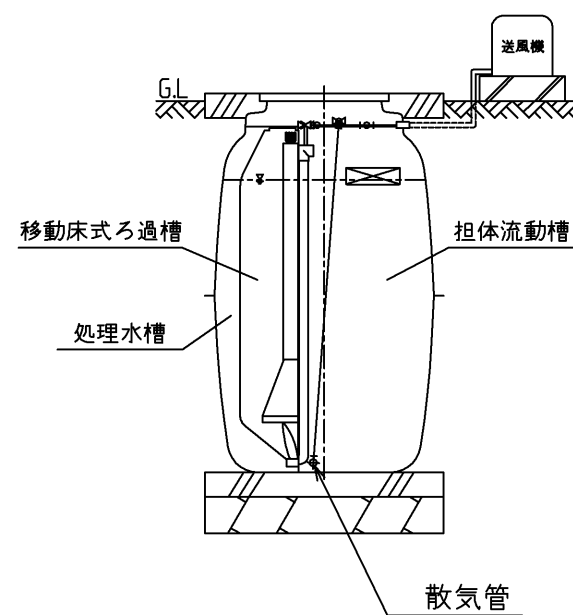

C-C断面図

仕様表

種類／型式	合併処理／OMⅡ-7 (P) 型	有効容量 (m³)	好気ろ床槽	0.146
処理方式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動ろ過循環方式		沈殿分離槽	0.605
処理対象人員	7人		嫌気ろ床槽	0.738
一人当り汚水量	0.2 m³ / 人・日		担体流動槽	0.285
計画水量	1.4 m³ / 日		移動床式ろ過槽	0.094
流入水BOD濃度	200 mg / L		処理水槽	0.072
放流水BOD濃度	20 mg / L 以下		消毒槽	0.015
BOD除去率	90 %以上		総容量	1.955
流入水T-N濃度	45 mg / L		放流ポンプ槽容量	0.060
放流水T-N濃度	20 mg / L		仕様	単相100V, 51W, 1台
T-N除去率	56 %以上	送風機	風量	80L / 分
流入水SS濃度	160 mg / L		型式	JDK-80 (ダイアフラム式)
放流水SS濃度	15 mg / L	ポンプ	寸法	214L X 185W X 207H mm
SS除去率	91 %以上		40L / 分 x 3.9m x 0.15kW以上	
薬剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)	φ75 X 200g X 10錠(最大保有量)		
マンホール	φ450 X 4個	安全荷重500Kg※		

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重1500Kg等）をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	CHUEI OMⅡ-7 (P) 型 放流ポンプ槽一体型
人槽	7人槽
中衛工業株式会社	